


®

Prüfinstitut
Türentechnik + Einbruchsicherheit
PTE Rosenheim®
Türen · Tore · Fenster · Fassaden

Kurzbericht**Nr. 02/11-1205**

Antragsteller	Deutsche Metalltüren-Werke DMW Schwarze GmbH & Co. Industrietore KG Postfach 140320 D-33623 Bielefeld
Bauart	Einflügeliges Türelement mit Türflügel aus Stahl und Stahlblech eingehängt in Stahlzarge.
Produktbezeichnung	DW72-1 Tür-WK 3
Maße	Baurichtmaß max. 1250 x 2500 mm Baurichtmaß min. 625 x 1750 mm Türflügeldicke ca. 73 mm
Konstruktionsfuge	seitlich aufrecht je max. 5 mm, oben sowie unten quer je ca. 5 mm
Angriffseite	Öffnungsfläche (0) sowie Schließfläche (1) nach DIN 107
Schließzustand	geschlossen, verriegelt und verschlossen
Beschläge	NEMEF-Fh-Einsteck-Mehrpunktverriegelung Typ 1749/1742 sowie zwei gesicherte Buckelbänder Länge = je 190 mm und drei Sicherungszapfen mit Falzluftbegrenzer. Profilzylinder DIN 18252-P2-BZ mit Schutzbeschlag DIN 18257 - ES 2 oder Profilzylinder DIN 18252-P2-BS mit Schutzbeschlag DIN 18257 - ES 2 - ZA.
Klassifizierung	Obige Bauart ist gemäß Prüfbericht Nr. 02/11-1205 vom 12.11.2002 einbruchhemmend nach DIN V ENV 1627 : 1999-04 in der Widerstandsklasse WK 3.
Normbezeichnung	Tür DIN V ENV 1627 - WK 3
Gültigkeitsdauer	Laufzeit der DIN V ENV 1627 : 1999-04

Dipl.-Ing. (FH) R. Müller
Leiter PTE Rosenheim

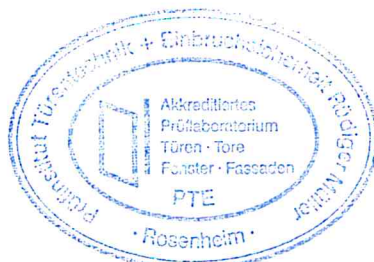

12.11.2002

Dipl.-Ing. (FH) R. Krippahl
Sachbearbeiter

Die Einbau- und Wartungsanleitung
ist Bestandteil des Prüfberichtes.